

ANEXOS

A. Espectros de referencia asociados a la solubilización y no solubilización de sales de calcio.

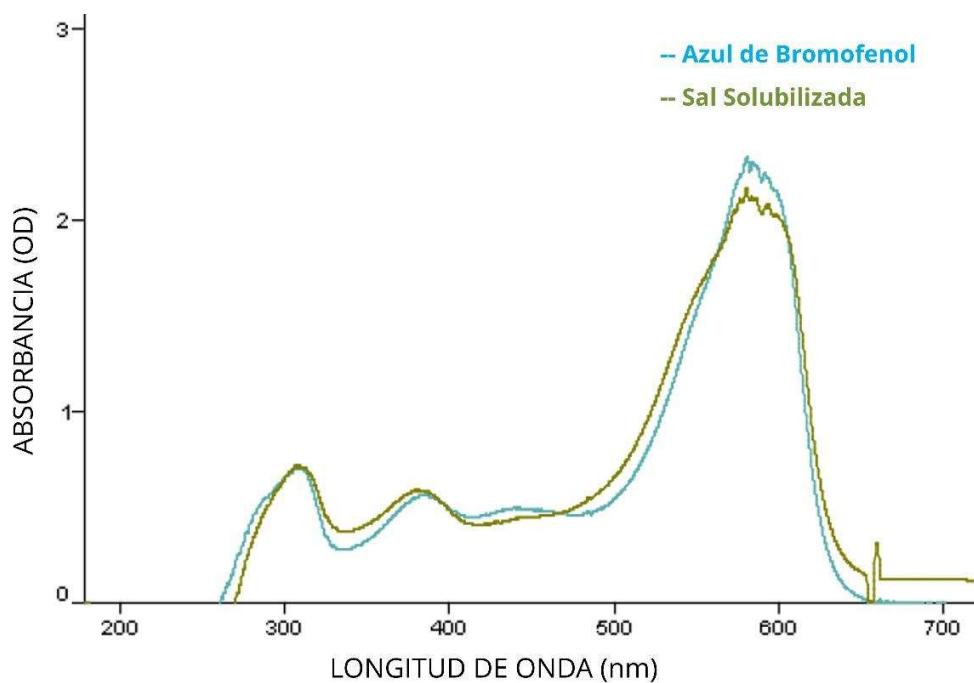


Figura 9. Espectros de absorbancia UV-Vis del indicador más la sal solubilizada luego de presurización.

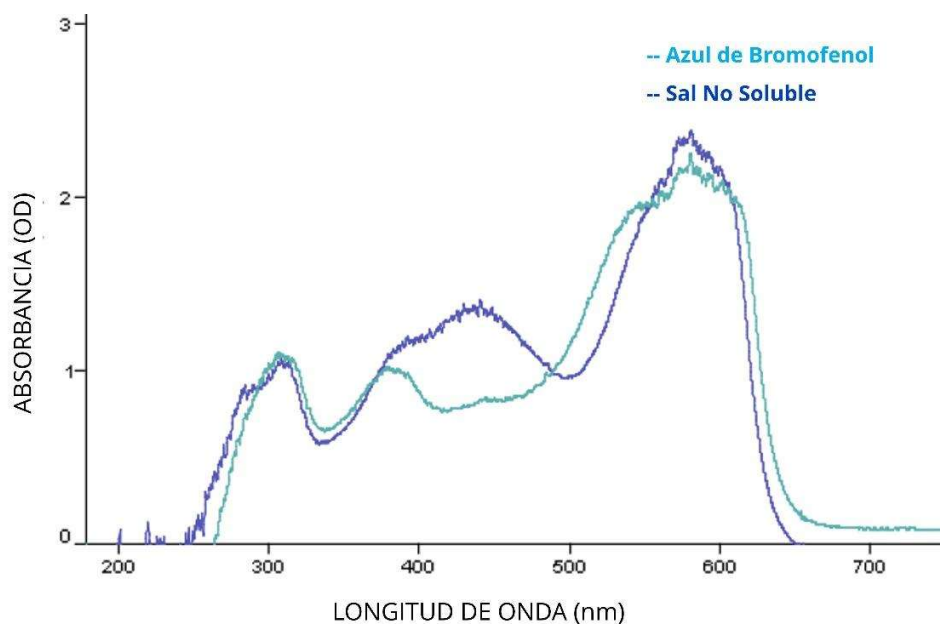


Figura 10. Espectros de absorbancia UV-Vis del indicador más la sal sin solubilizar luego de presurización.

B. Referencia espectral para estimación de pH.

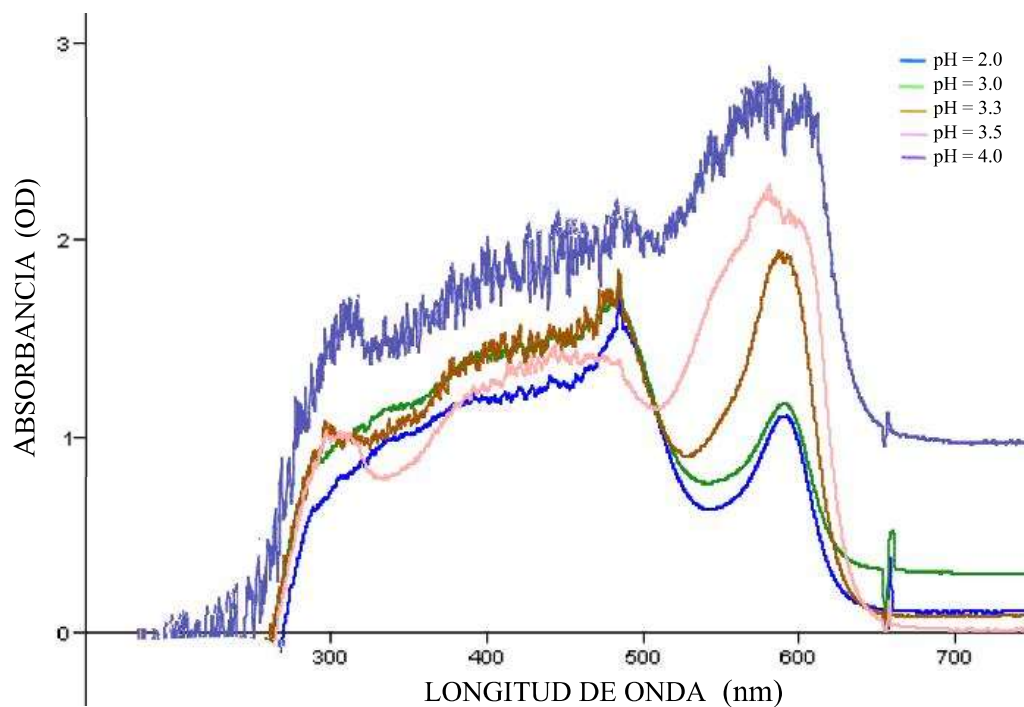


Figura 11. Espectros de absorbancia UV-Vis de soluciones buffer en el intervalo de pH 3.0–4.0 a 15 °C.

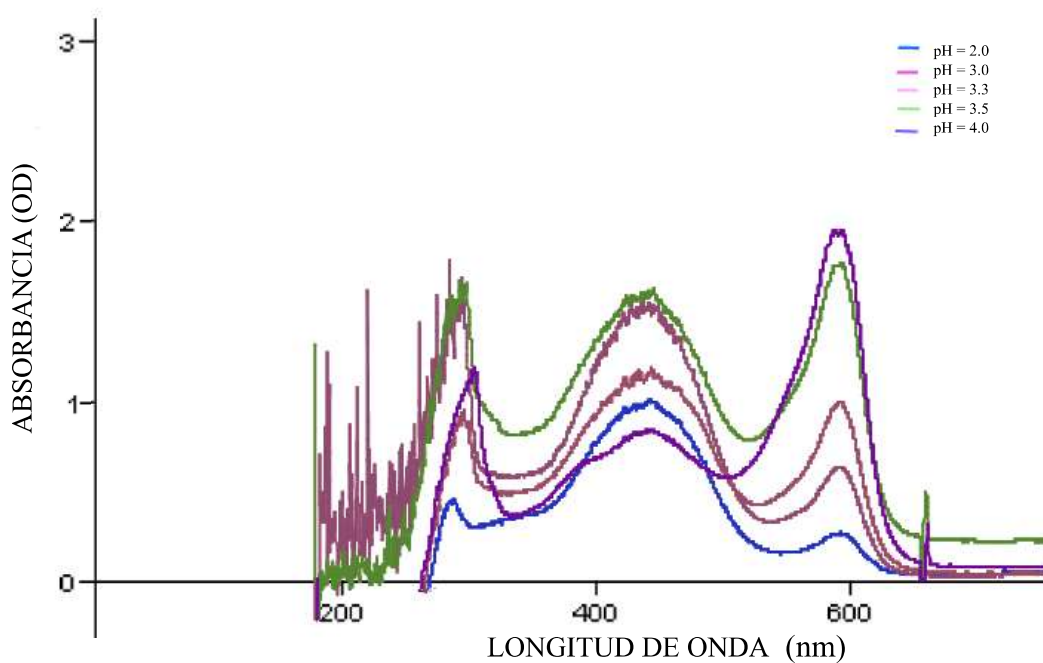


Figura 12. Espectros de absorbancia UV-Vis de soluciones buffer en el intervalo de pH 2.0–4.0 a 30 °C.