



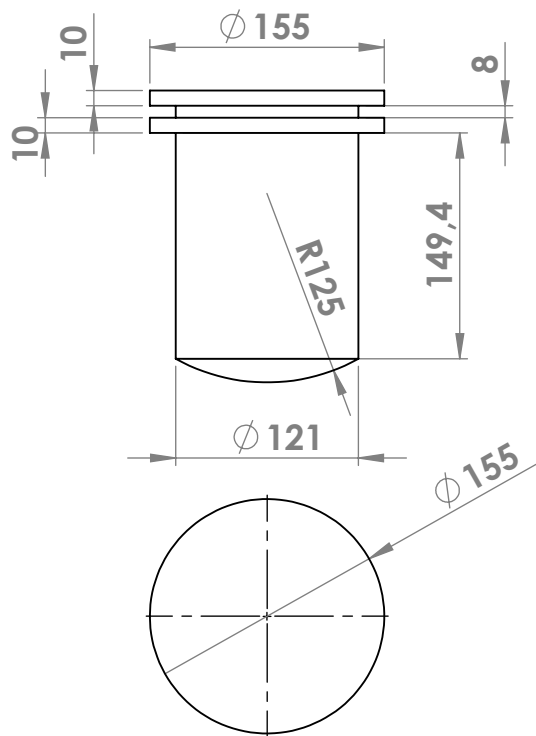

Filtro secador 1:

1. Ubicación: Entre el condensador y la válvula de expansión.
2. Especificaciones Técnicas:
 - Danfoss DCR 0487s
 - No 023Z9251
 - Vol 2,35L Net (0,63 US gals)
 - Rango de temperatura (-40°F to +160°F) (-40°C to + 70°C)
 - MWP 500 psig/35 bar
 - PS 46 bar.

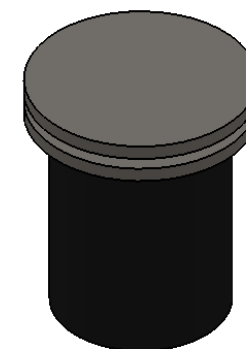

ISOMETRICO

Filtro secador 2:

1. Ubicación: Entre el evaporador y el compresor (poco antes de que el recorrido de la tubería de succión llegue al compresor).
2. Especificaciones Técnicas:
 - Danfoss DCR 04813s
 - No 023Z9255
 - Vol 2,35L Net (0,63 US gals)
 - Rango de temperatura (-40°F to +160°F) (-40°C to + 70°C)
 - MWP 500 psig/35 bar
 - PS 46 bar.

Plano	Nombre			Material			Cant
	Filtros secadores			Ver especificaciones			VLM
CHILLER	Fecha	Efectuó	Revisó	Hoja	Unidad		
	19-05-12	F. Henao	J. Sevilla	1/1	mm		
				Escala	1/5		
Este plano es propiedad de los autores y de la Universidad del Valle							