
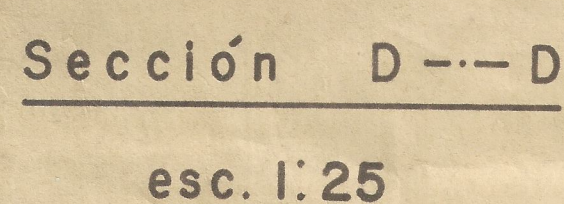
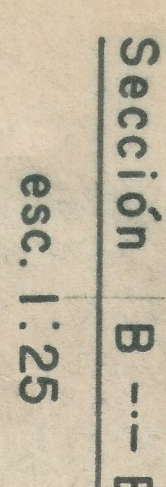


esc. 1:25

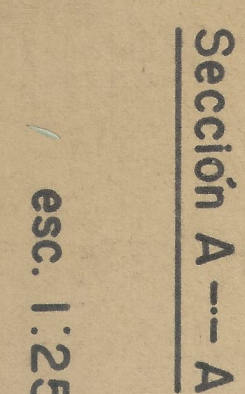

esc. 1:25

10-5

Se usara hierro Sidelpa - Corrugado o Pretentor
 $f_y = 60.000$ p.s.i. = 4.200 K/cm.²
 Concreto: $f_c = 3.000$ p.s.i.

NOTA.

FACTOR DE TRABAJO Y DISEÑO DEL SUELO: 1.75 K/cm² entre 1.60 y 3.50 metros de profundidad.

Al hacer los excavaciones y en caso de cimentación, efectuando prueba de capacidad de soporte con plótano de campo (field bearing plate) para verificar en el sitio el factor de trabajo y diseño adoptado.-

UNIVERSIDAD DEL VALLE
DPTO. DE ING. CIVIL.-
lab. de suelos y pavimentos.-

